• Bitácora de mantenimiento para **Piscinas & Spas** •

Blue QUIM

• MÁS CLARO QUE EL AGUA •

En BlueQuim trabajamos por la salud de tu familia y el hacer sencillo el mantenimiento de tu piscina

Blue QUIM

• MÁS CLARO QUE EL AGUA •

• Bitácora de mantenimiento para Piscinas & Spas •

FECHA

Inicia		Termina	

DATOS DE LA PISCINA

Lugar		Piscina/Spa	
Contacto		Teléfono	
Dirección			

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

- **Sanitizante:** Clorant3 – ◯ Polvo ◯ Granular ◯ Pastilla 1" ◯ Tableta 3"
- **Super Cloración:** ◯ Clorant2 ◯ Clorant3 – ◯ Polvo ◯ Granular
- **Modificar pH y Alcalinidad Total:** ◯ Alkant (pH+ / para subir) ◯ Acik (pH- / para bajar)
- **Otros:**

Ubicación de las fichas técnicas/MSDS:

- **Clarificadores:**
  - ◯ **Brillant** (para abrillantar piscinas ligeramente turbias)
  - ◯ **Flokant** (para sedimentar piscinas medianamente o muy turbias)
  - ◯ **Brillant Diamante** (clarificador, algicida y biocida)
- **Algicidas:**
  - ◯ **Algant** (para todo tipo de algas, mohos y hongos)
  - ◯ **Algant Negro** (especialidad para hongo negro sin hacer espuma)

INFORMACIÓN DEL OPERADOR

Operador de la piscina

Licencia de operador

Compañía de servicio

Dirección

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Sitio web

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Bomberos

Policia

CONTACTOS ADICIONALES

• Guía Básica de Balance Químico para Piscinas & Spas •

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL AGUA

Estos parámetros químicos comúnmente aceptados no sustituyen normas locales.

	Parámetro	Mínimo	Ideal	Máximo	Piscina
CL	Cloro Libre [A] (ppm)	1.0	2.0 - 4.0	5.0	Piscinas, balnearios
		2.0	3.0 - 5.0	10.0	Spas
CC	Cloro [A] Combinado (ppm)	0	0	0.2	Piscinas, balnearios
		0	0	0.5	Spas
pH	Potencial de Hidrógeno	7.2	7.4 - 7.6	7.8	Todo Tipo
AT	Alcalinidad Total (ppm)	60	80 - 100 [B]	180	Todo Tipo
			100 - 120 [C]		
STD	Sólidos Totales Disueltos (ppm)	N/A	N/A	1,500 [D] Al inicio	Todo Tipo
DC	Dureza de Calcio como $CaCO_3$ (ppm)	150	200 - 400	1,000	Piscinas, balnearios
		100	150 - 250	800	Spas
MP	Metales Pesados	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Todo Tipo
AV	Alga visible	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Todo Tipo
BAC	Bacteria	Ninguna	Ninguna	Norma Local	Todo Tipo
EC	Estabilizador de cloro (ppm)	0	30 - 50	150 (Ver norma local)	Todo Tipo
T	Temperatura °C	25.5°C	27°C	28°C	Piscinas p/ competencia
		-	-	40°C	Spas
		-	Preferencia Personal	40°C	Otras piscinas

(A) Muchos analizadores de cloro miden el Cloro Total (CT) no el Cloro Libre (CL). Sugerimos tener un analizador profesional.
CT = CL + CC **CC = CT - CL**
(B) Para hipoclorito de calcio.
(C) Para Clorant3 y Clorant2.
(D) Al principio puede haber sal encontrada debido a los sistemas generadores de cloro.

Tabla. 1

• Glosario Básico •

- **Cloro Libre:** Cloro activo eficaz matando microorganismos dañinos y oxidando contaminantes.
- **Cloro Combinado:** El cloro libre al tener contacto con orina, sudor, bronceador... parte se vuelve incapaz con muy bajo rendimiento (cloraminas). Debido a esto nos interesa eliminar todo el cloro combinado. Por esto si tenemos alto nivel de CC se puede estar consumiendo mucho cloro.
- **Cloro Total:** Cloro Libre + Cloro Combinado.
- **Alcalinidad Total:** La capacidad del agua de tener cambios en el pH. Si se baja la AT tiene baja defensa y cambia fácil; si es alta la AT tiene altas defensas y es difícil de cambiar el pH, pero tenerlo alto puede significar turbiedad por alto calcio y sarro en equipos y tuberías.
- **pH:** Medición de acidez o alcalinidad del agua habiendo un punto ideal para los usuarios y en donde el cloro es más eficaz.
- **STD:** Es la medición de materia disuelta (sal, químicos, orina...), añadida al agua, siendo un parámetro de pureza del agua.
- **DC:** Cantidad de calcio y magnesio en el agua, dureza baja es agua corrosiva y dureza alta es agua sarrosa.

Calculando el índice de saturación

Para determinar si el agua de la piscina o spa está adecuadamente balanceada, es necesario realizar un análisis químico total del agua. Al momento de calcular el índice de saturación use los factores en la ilustración de la Tabla 2. Si no encuentra una medida en la gráfica, use el siguiente valor más alto. El valor medido de pH se usa directamente en la fórmula.

Factores de Índice de Saturación

Temperatura		Dueraza de calcio $CaCO_3$		Alcalinidad Total		Sólidos Totales Disueltos	
°C	Tf	ppm o mg/L	Cf	ppm	ATf	ppm	STDf
0.0	0.0	25	1.0	25	1.4	Menor a 1,000	12.1
3	0.1	50	1.3	50	1.7		
8	0.2	75	1.5	75	1.9		
10	0.3	100	1.6	100	2.0	1,000 a 2,000	12.2
15	0.4	125	1.7	125	2.1		
20	0.5	150	1.8	150	2.2		
25	0.6	200	1.9	200	2.3	2,000 a 4,000	12.3
28	0.7	250	2.0	250	2.4		
30	0.7	300	2.1	300	2.5		
36	0.8	400	2.2	400	2.6	Mayor a 4,000	12.4
41	0.9	800	2.5	800	2.9		

Tabla. 2

La formula del indice de saturación es la siguiente:

IS Índice de saturación **=**

Ph Valor de pH del agua **+** **Tf** Factor de Temperatura **+** **DCf** Factor de Calcio **+** **ATf** Factor de Alcalinidad **−** **STDf** Factor SDT

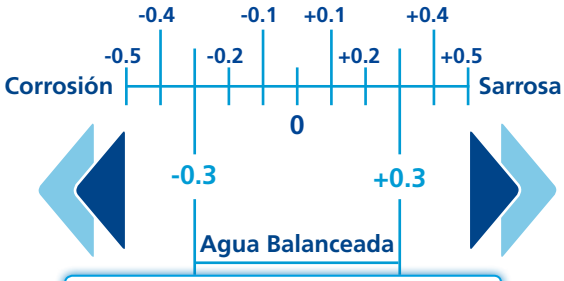

Índice entre -0.3 y +0.3 equivale a balanceado
Índice arriba de + 0.3 se forma más sarro
Índice abajo de -0.3 es más corrosiva

Para corregir el índice de saturación hay que procurar no salirse de los parámetros de la Tabla.1. Para este propósito los parámetros más significativos suelen ser pH, AT y DC.

Blue QUIM

Fecha	03/Feb/11							

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora	9:00 p.m.							

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

• La primer columna se ha llenado a manera de ejemplo.

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)	0.8							
	pH	7.6							
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)	0.9							
	CC (ppm)	0.1							
	AT (ppm)	120							
	DC (ppm)	200							
	STD (ppm)	1,000							
	EC (ppm)	40							
	IS	2							
	ORP	No tiene							
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)	✓							
	Limpieza de trampa de pelo	✓							
	Limpieza de desnatador	✓							
	Aspirado	✓							
	Cepillado Muros y Piso	X							
	Limpieza de superficie	✓							
	Claridad de agua (A)	9							
	Temperatura de agua	24°C							
	Temperatura ambiente	22°C							
	Carga de bañistas por día	–							
	Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)	50							
	Presión (B) Entrada	18							
	Presión (B) Salida	28							
	Iniciales del operador	MGO							
	Lecturas adicionales	–							

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)									
	Clorant3	200							
	Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)									
	Alkant								
	Acik								
• Algicida (en ml)									
	Algant								
	Algant Negro								
• Clarificador (en ml)									
	Brillant								
	Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)									
	Brillant Diamante	1,000							

Notas:

Blue QUIM

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

• Bitácora de mantenimiento para Piscinas & Spas •

Blue QUIM

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Blue QUIM

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
Hora								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
Hora								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
Hora								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
Hora								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
Hora								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								
	En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).							
Hora								
	Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).							

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

	CL (ppm)								
	pH								
Semanal (comercial) / Mensual (residencial)	CT (ppm)								
	CC (ppm)								
	AT (ppm)								
	DC (ppm)								
	STD (ppm)								
	EC (ppm)								
	IS								
	ORP								
Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)	Retrolavado y enjuague (B)								
	Limpieza de trampa de pelo								
	Limpieza de desnatador								
	Aspirado								
	Cepillado Muros y Piso								
	Limpieza de superficie								
	Claridad de agua (A)								
	Temperatura de agua								
	Temperatura ambiente								
	Carga de bañistas por día								
	Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B)	Entrada								
	Salida								
	Iniciales del operador								
	Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:									
	• Sanitizante (en grs)								
	Clorant3								
	Clorant2								
	• Modificador de pH (en grs)								
	Alkant								
	Acik								
	• Algicida (en ml)								
	Algant								
	Algant Negro								
	• Clarificador (en ml)								
	Brillant								
	Flokant								
	• Clarificador - Algicida (en ml)								
	Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujómetro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas:

Fecha								

En uso comercial (públicas y semi-públicas) se sugiére hacer por lo menos 3 registros al día en los "diarios" (antes de apertura, a media jornada y al cierre de la jornada).

Hora								

Abreviaturas: Cloro libre (CL), Cloro Total (CT), Cloro Combinado (CC), pH (pH), Alcalinidad Total (AT), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza de Calcio como CaCO3 (DC), Metales Pesados (MP), Alga Visible (AV), Bacteria (BAC), Estabilizador (EC), Temperatura (T), Índice de Saturación (IS), ORP (ORP).

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

CL (ppm)								
pH								

Semanal (comercial) / Mensual (residencial)

CT (ppm)								
CC (ppm)								
AT (ppm)								
DC (ppm)								
STD (ppm)								
EC (ppm)								
IS								
ORP								

Diario (comercial) / 2 x semana (residencial)

Retrolavado y enjuague (B)								
Limpieza de trampa de pelo								
Limpieza de desnatador								
Aspirado								
Cepillado Muros y Piso								
Limpieza de superficie								
Claridad de agua (A)								
Temperatura de agua								
Temperatura ambiente								
Carga de bañistas por día								
Tasa de flujo (GPM) (Flujometro)								
Presión (B) Entrada								
Presión (B) Salida								
Iniciales del operador								
Lecturas adicionales								

(A) 10 = Cristalina / 9 = Clara sin brillo / 8 = Ligeramente turbia / 7 = Se ve el fondo con poca dificultad / 6 = Se ve el fondo con mucha dificultad / 5 = No se ve el fondo / 4 = Totalmente turbia.
(B) Se recomienda un manómetro a la entrada del filtro y otro a la salida. Retrolavar cuando el diferencial sea de 10 PSI aproximadamente. Si sólo se cuenta con uno retrolavar cuando el diferencial sea de 10PSI contra el filtro recién retrolavado.

Químico aplicado:

• Sanitizante (en grs)								
Clorant3								
Clorant2								
• Modificador de pH (en grs)								
Alkant								
Acik								
• Algicida (en ml)								
Algant								
Algant Negro								
• Clarificador (en ml)								
Brillant								
Flokant								
• Clarificador - Algicida (en ml)								
Brillant Diamante								

Notas: